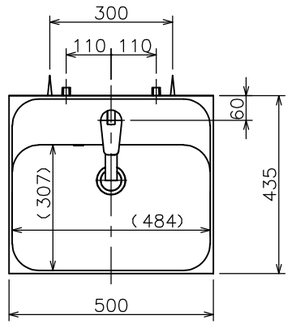

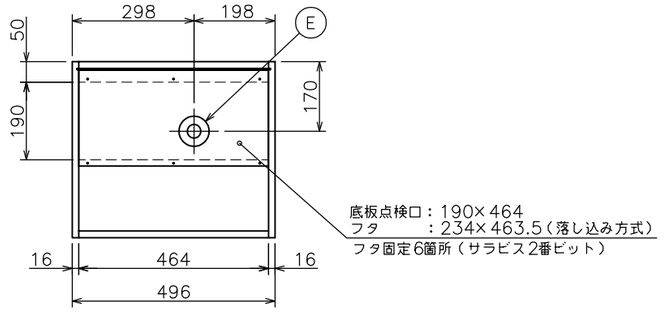

給・排水取り合い図

※　ビス固定位置には幅９０ｍｍ以上厚み３０ｍｍ以上の取付芯材を設けて下さい。
（化粧台・化粧鏡固定位置）

※　化粧台背板上面は開口になっている為、クロス貼り等の仕上げを行って下さい。

※　壁面が仕上がる迄に、電源配線位置へＶＶＦケーブルを壁内配線してください。
（ケーブル引き出し長さ０．５ｍ）

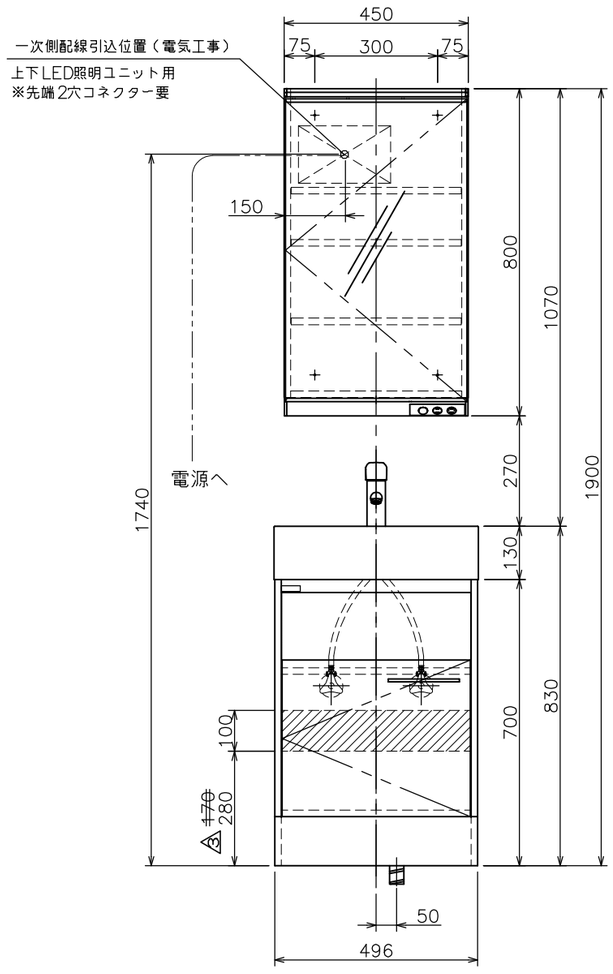

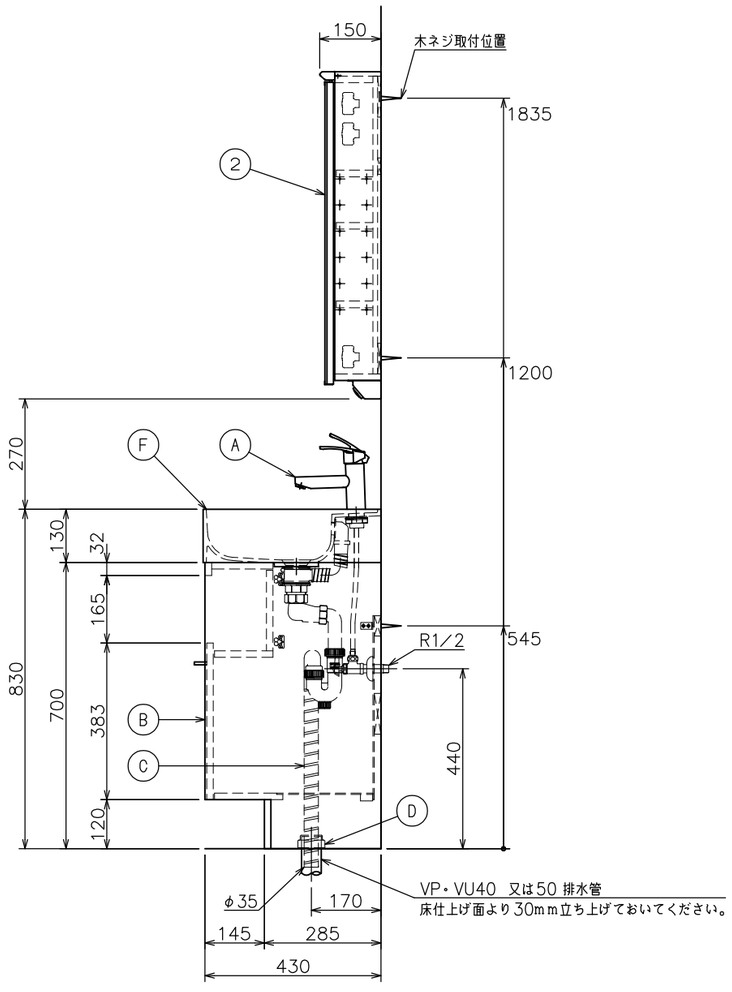

■には扉色　Ｃ１＝チェスナットブラウン
Ｎ１＝ナチュラルベージュ
△4 Ｗ５＝スパーゴ　　のいずれかが入ります。

	Ⓖ	AESLED-45S	上下LED照明ユニット	コンセント2・スイッチ1
②	MML450N		上下LED照明付き化粧鏡（防曇・防汚ミラー）	可動棚板3枚付（丁番ダンパー付）
	△1 ⓕ	LFOFHW140L ~~MARU25673~~	オーバーフロー管（樹脂）	L＝140
	Ⓕ	APLDU500ATSW	洗面ボウル（ポリ系人大）	
	Ⓔ	PH73-34	排水用樹脂プレート	
	Ⓓ	YB35	防臭キャップ	
	Ⓒ	LF700AM	樹脂製ジャバラ付Sトラップ	オーバーフロー管除く
	Ⓑ	MLKDU500TDM■	キャビネット	
	Ⓐ	~~QAC001（一般地）~~ QAC002 ~~（寒冷地）~~	シングルレバー混合栓（節湯Ｃ１水栓）	止水栓別途販売
△2 △1		LKDU500TFNJ■	化粧台本体	~~（一般地）~~
		~~LKDU500TFCJ■~~		~~（寒冷地）~~
番号		品　番	名　称	備　考

図面経歴欄　REVISIONS

△6			
△5			
△4	2023.05.15	改	新色追加
△3	2022.10.03	改	裏桟木位置変更
△2	2021.04.30	改	水栓金具統一化による
△1	2020.05.01	改	品番改定

訂・改・追

CODE　FY08_02_01

《名　称》　DUKE（デューク）
LKDU500TFNJMML45■ ~~（一般地）~~
~~LKDU500TFCJMML45■（寒冷地）~~

尺度 SCALE	承認 APP'D	図検 CHECK'D	製図 TRACED	設計 DSGN'D
1：15		西　山	山　下	

完図　DATE　2019. 7. 1

アサヒ衛陶株式会社